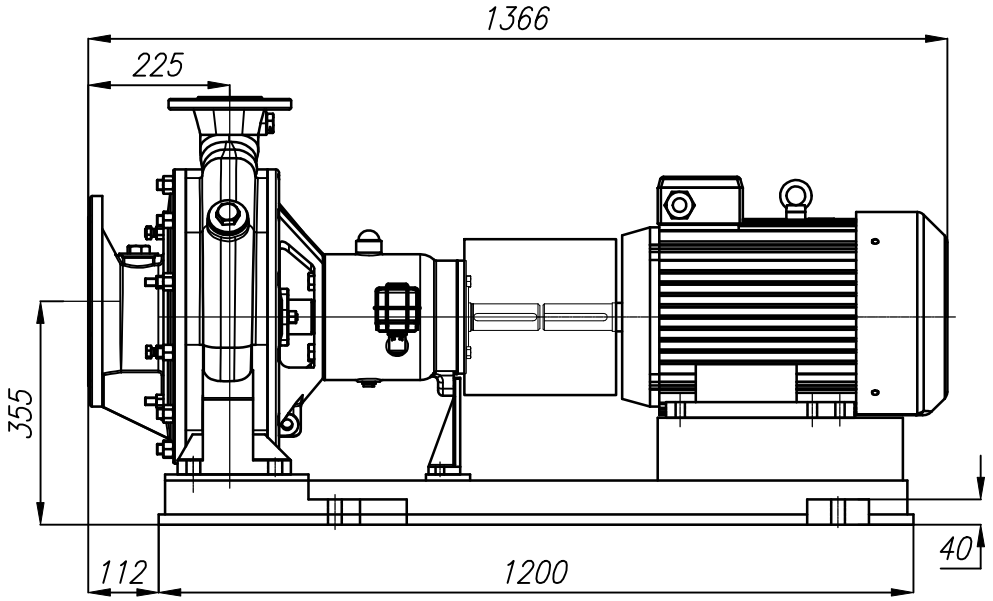

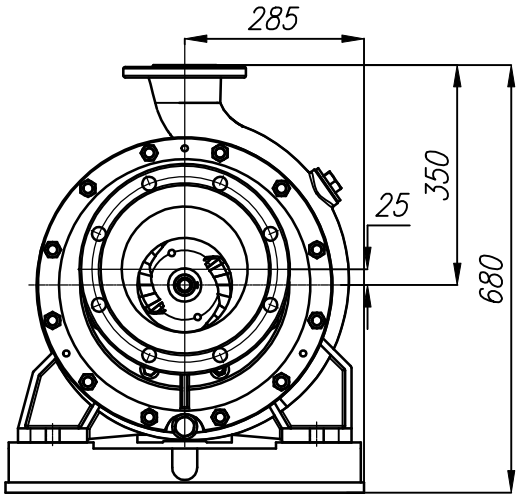

Uwagi:
*1.Króciec wylotowy posiada 4 otwory zamiast 8.

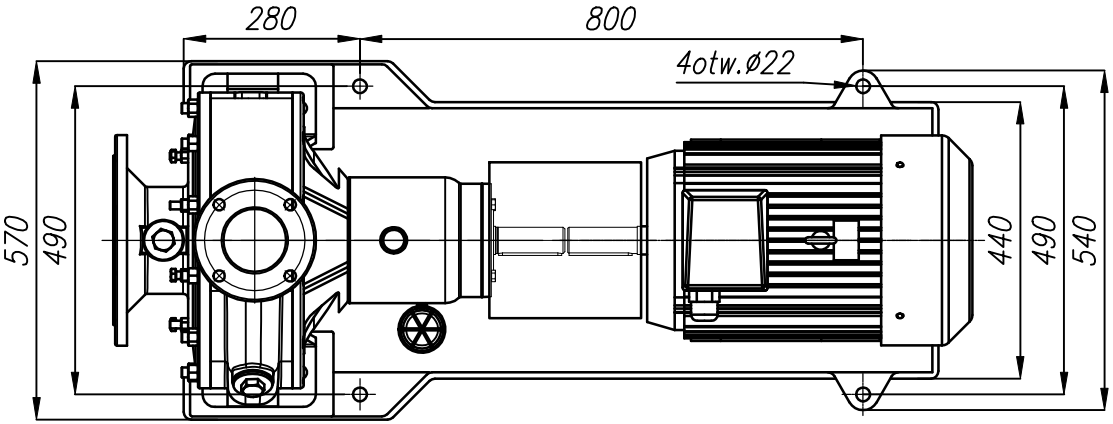

Nazwa	Typ	Nr lub moc/obr.	Masa
–	–	[kW] / [1/min]	[kg]
Płyta fundamentowa	odlewana	0511.11.0.26	–
Silnik	3SIE160M–4	11/1470	275
	3SIE160L–4	15/1475	306
	3SIE160M–6	7,5/970	275
	3SIE160L–6	11/970	306
Króciec wlotowy	DN200 PN10	PN–EN1092–2	–
Króciec wylotowy	DN80 PN16*	PN–EN1092–2	

Podziałka	Nazwa urządzenia			KIELECKA FABRYKA POMP S.A. BIAŁOGON	
	Agregat pompowy 80PTM400				
	Rysował	Podpis	Data	Masa	Nr rysunku
	mgr inż.C.Młynarczyk		07.2016r.	tab.	03.10.00.01.12.00.2E/00