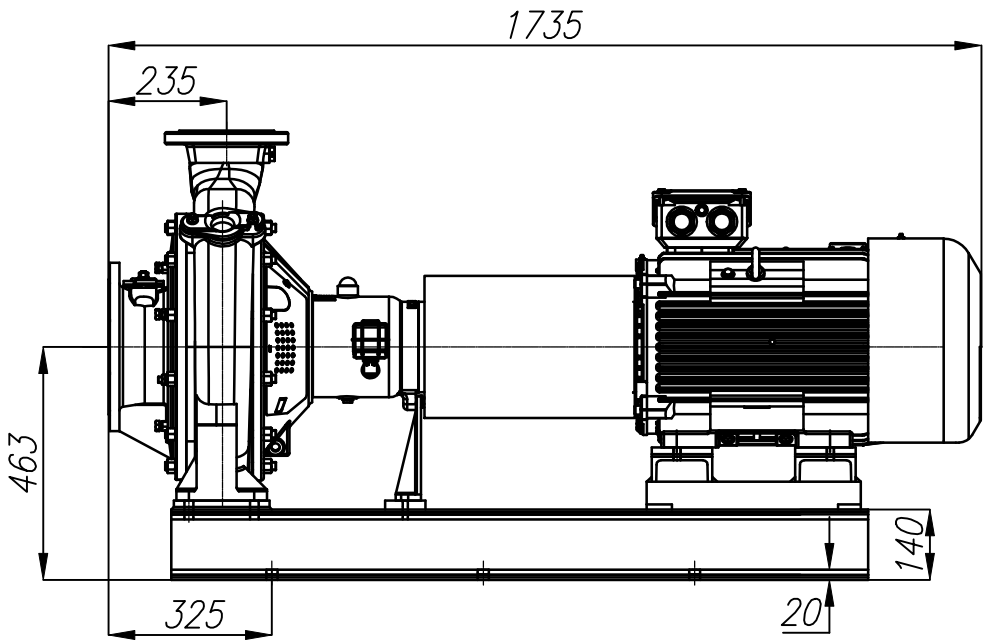


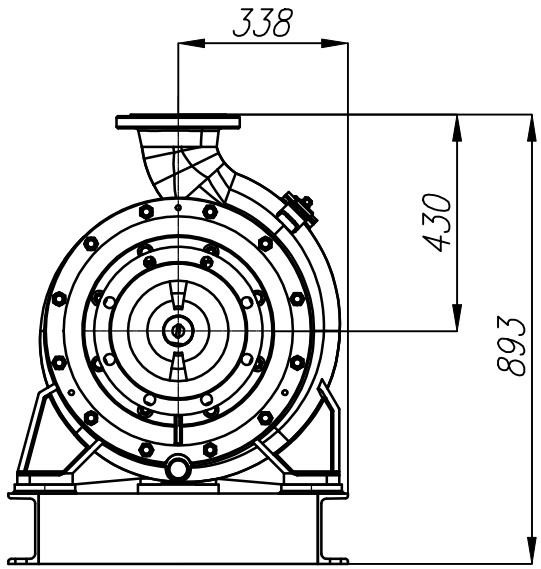


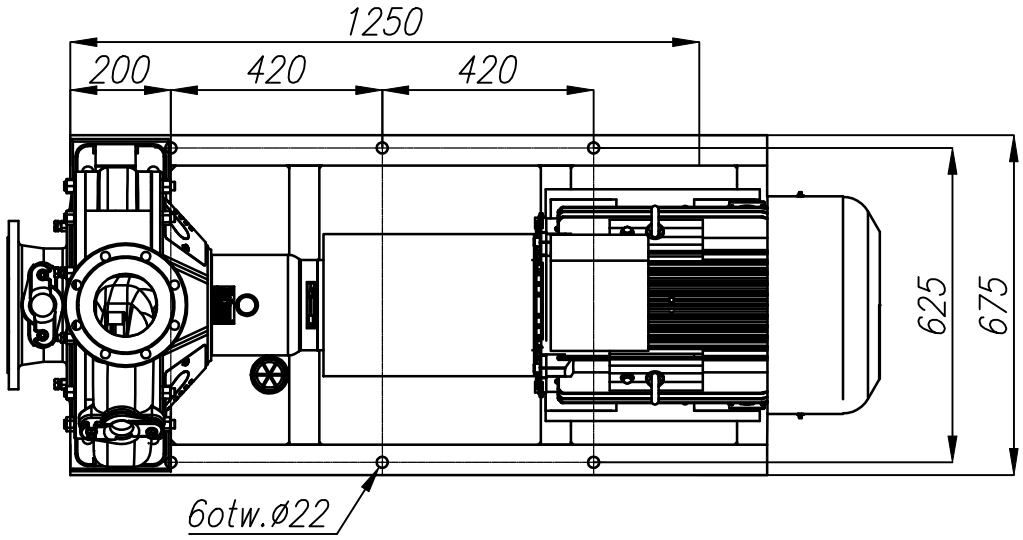


*Uwagi:*
*Agregat z sprzęgłem podatnym z tuleją dystansową. Odlogłość między wałami 140mm.*

| Nazwa | Typ | Nr lub moc/obr. |
|---|---|---|
| – | – | [kW] / [1/min] |
| Płyta fundamentowa | spawana | – |
| Silnik | 3SIE200L–4 | 30/1474 |
| | 3SIE200L–6A | 18,5/987 |
| | 3SIE200–6B | 22/987 |
| Króciec wlotowy | DN200 PN10 | PN–EN1092–2 |
| Króciec wylotowy | DN125 PN16 | PN–EN1092–2 |

| Podziałka | Nazwa urządzenia | | | KIELECKA FABRYKA POMP S.A. BIAŁOGON |
|---|---|---|---|---|
| | Agregat pompowy 125PTM–350 | | | |
| Rysował | Podpis | Data | Masa | Nr rysunku |
| mgr inż.C.Młynarczyk | | 01.2016r. | 630kg | 03.12.00.2E/00/16 |